


SHM17

commentaire


implantation cryo


Stephane Maridor

Collision avec cables

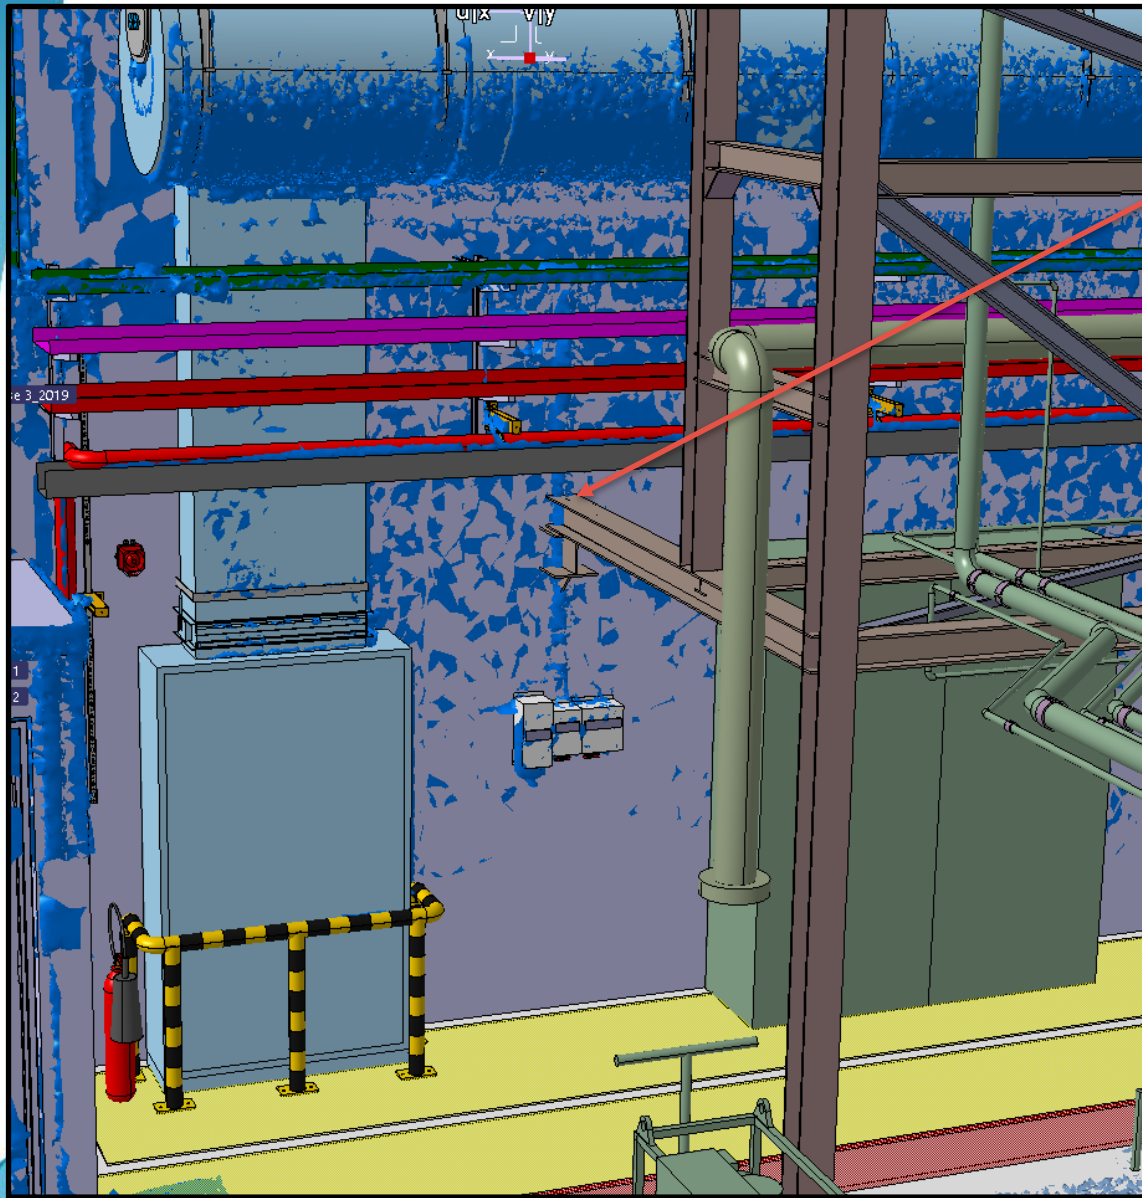


Support echelle a cables cryo ??

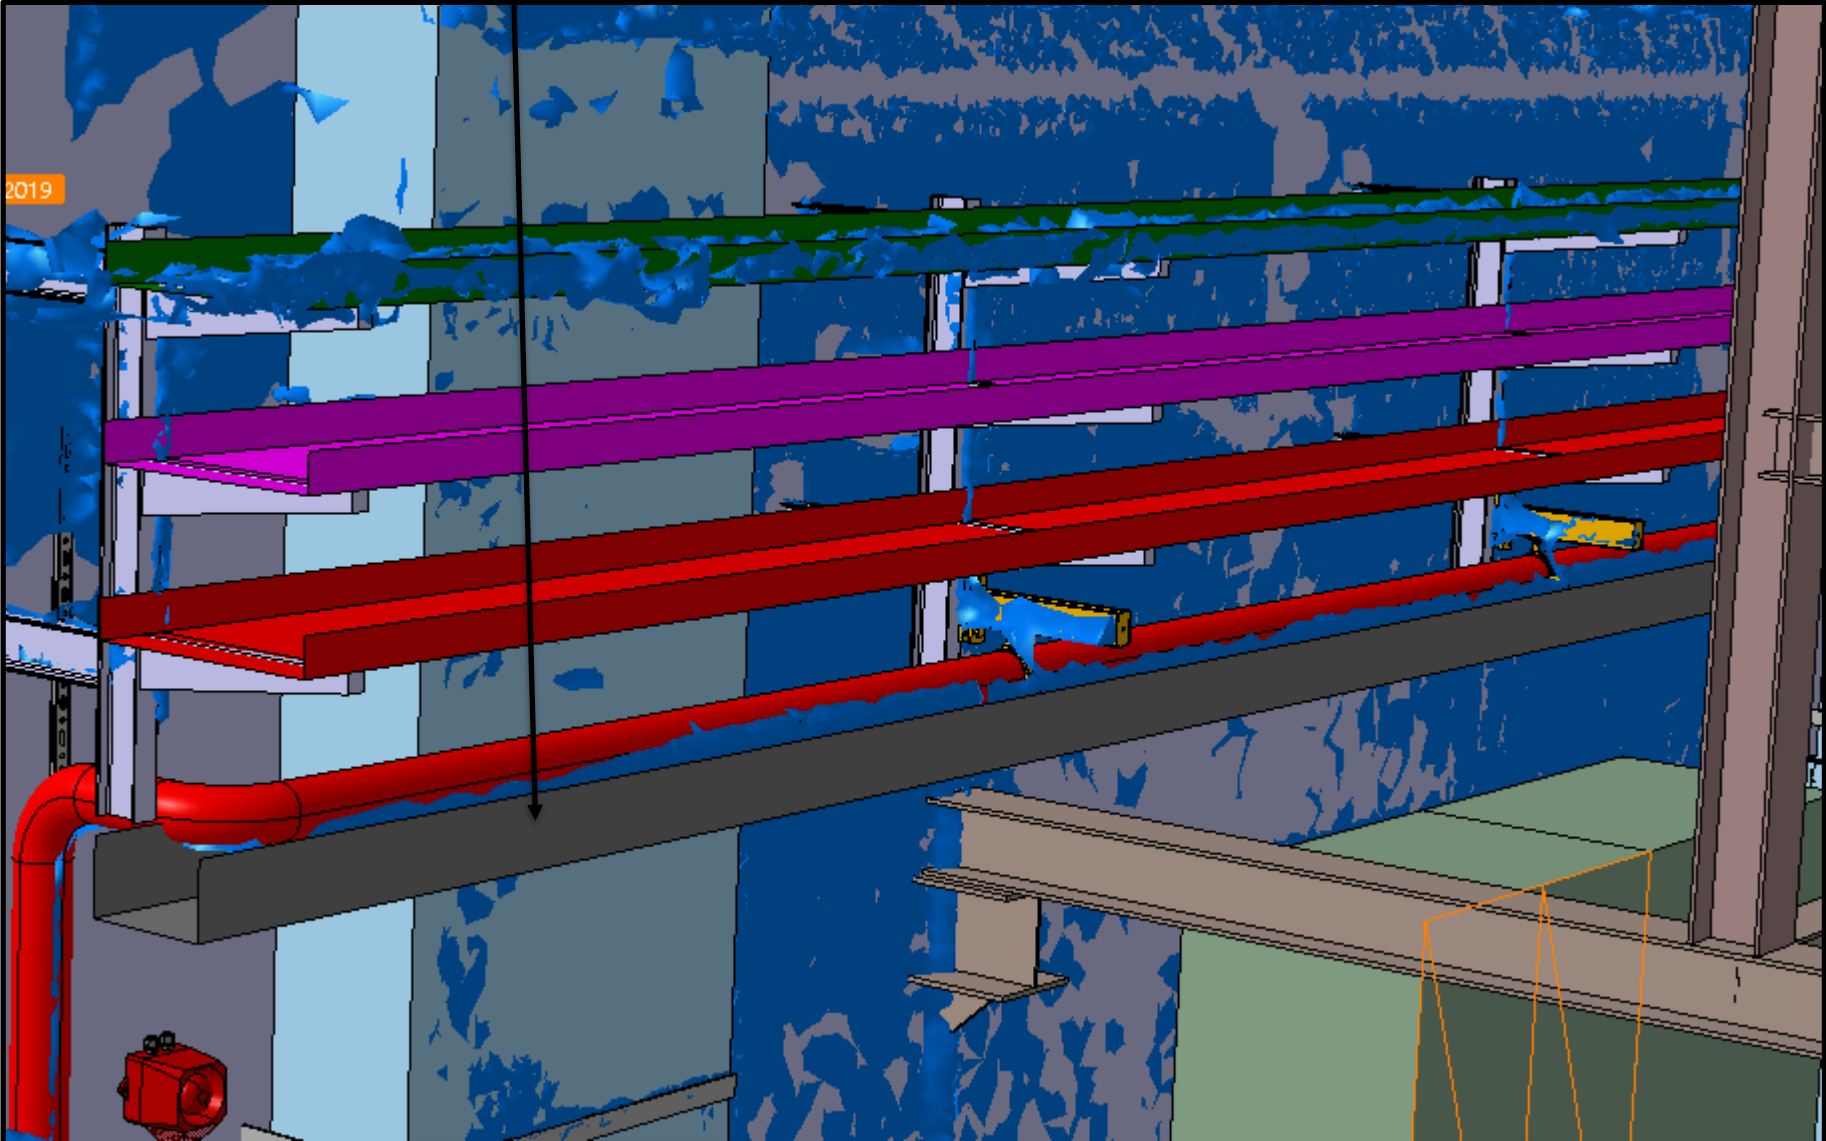

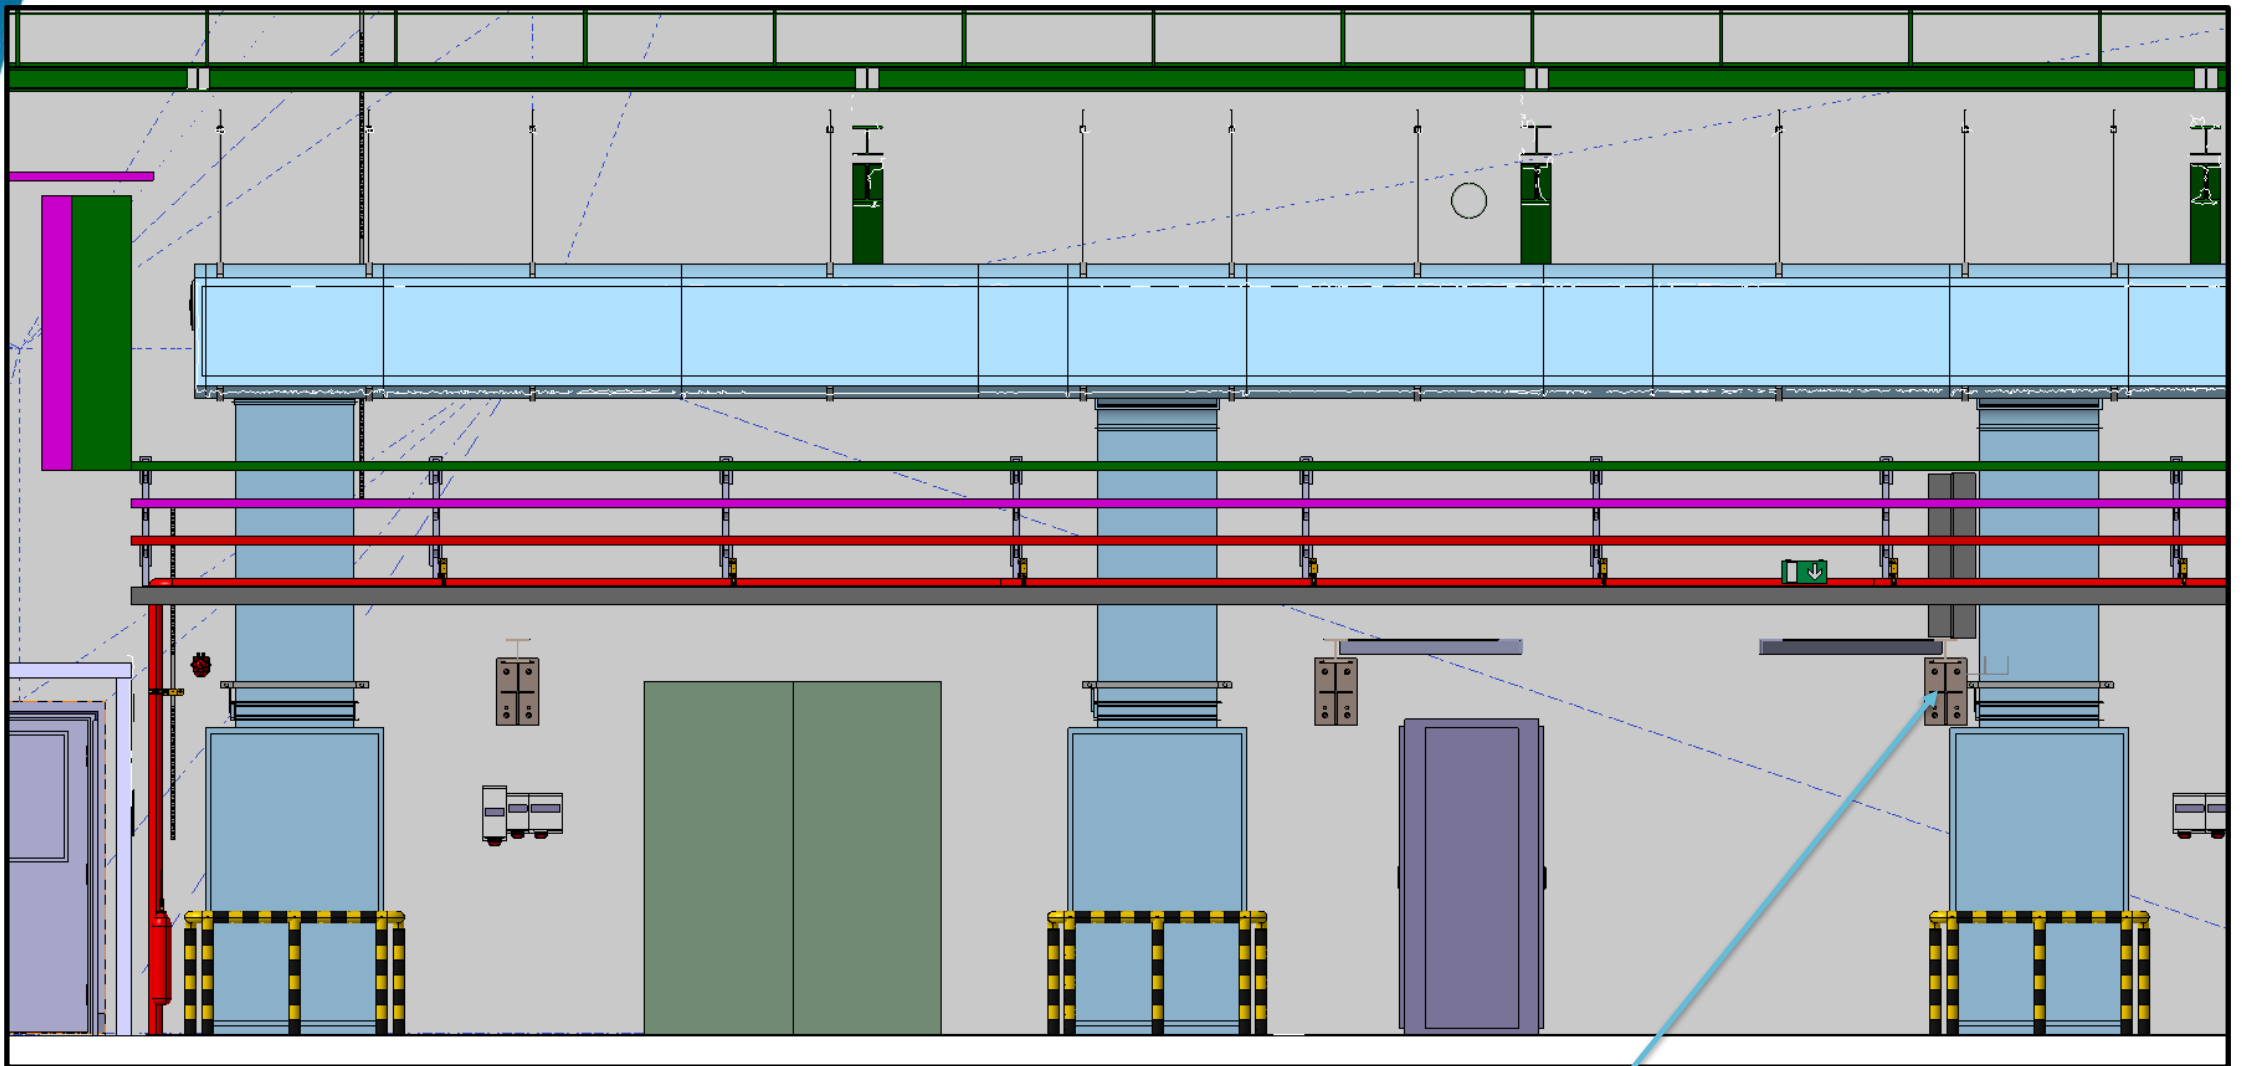



Implantation support proche diffuseur

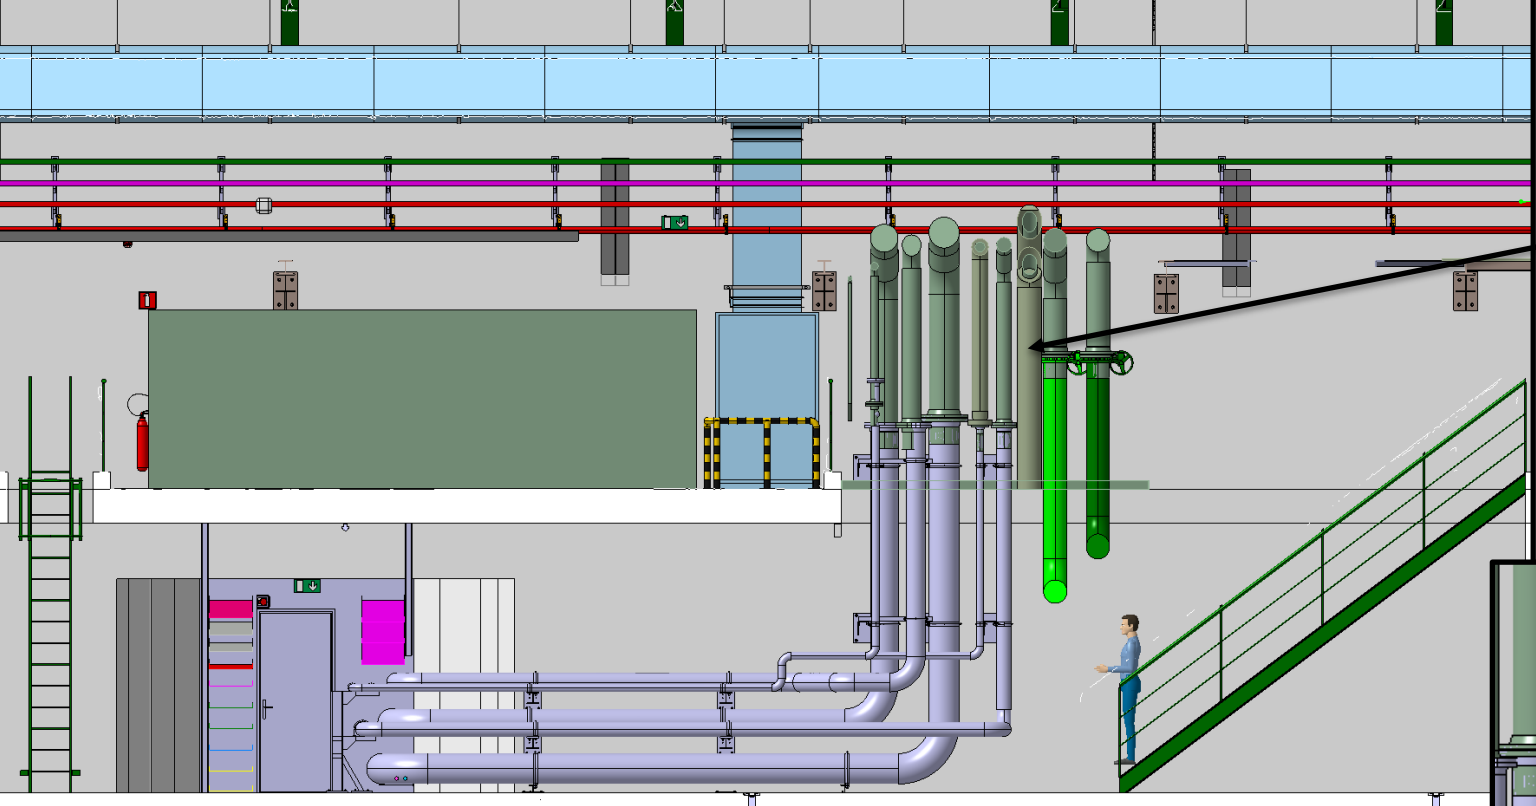

Faisabilite tuyauteries
en supplement

Scan escalier

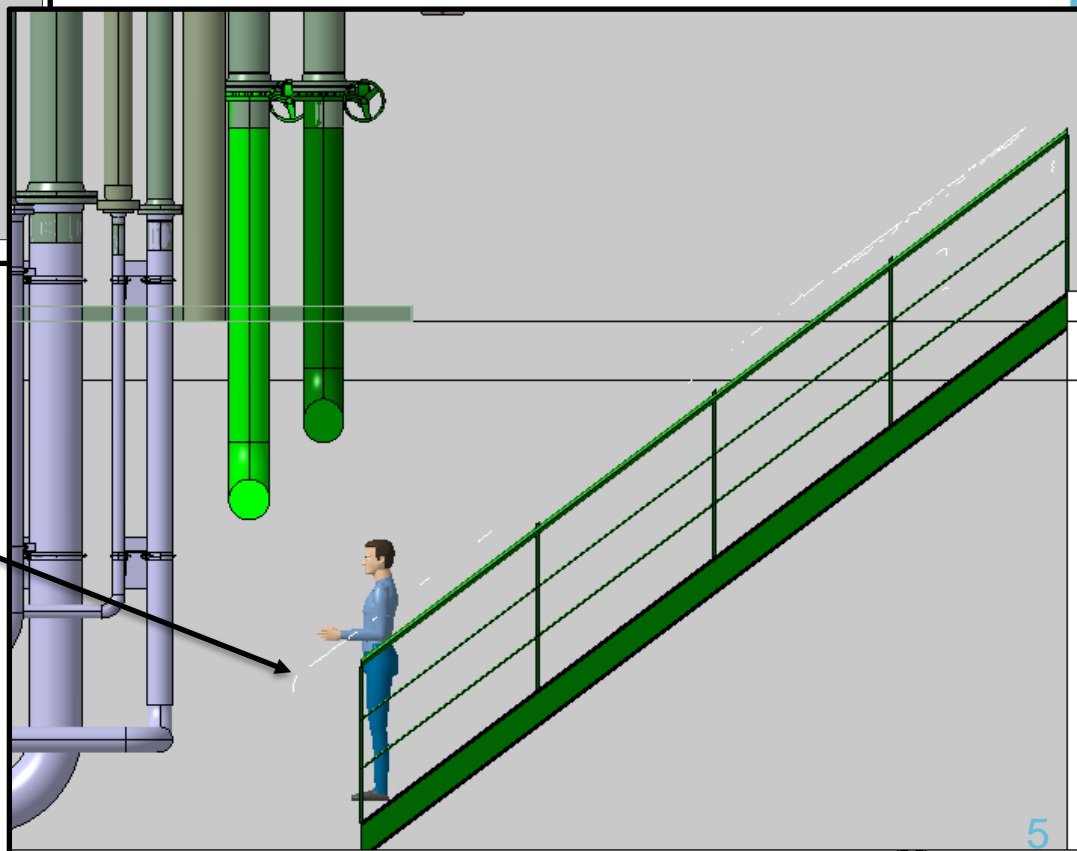

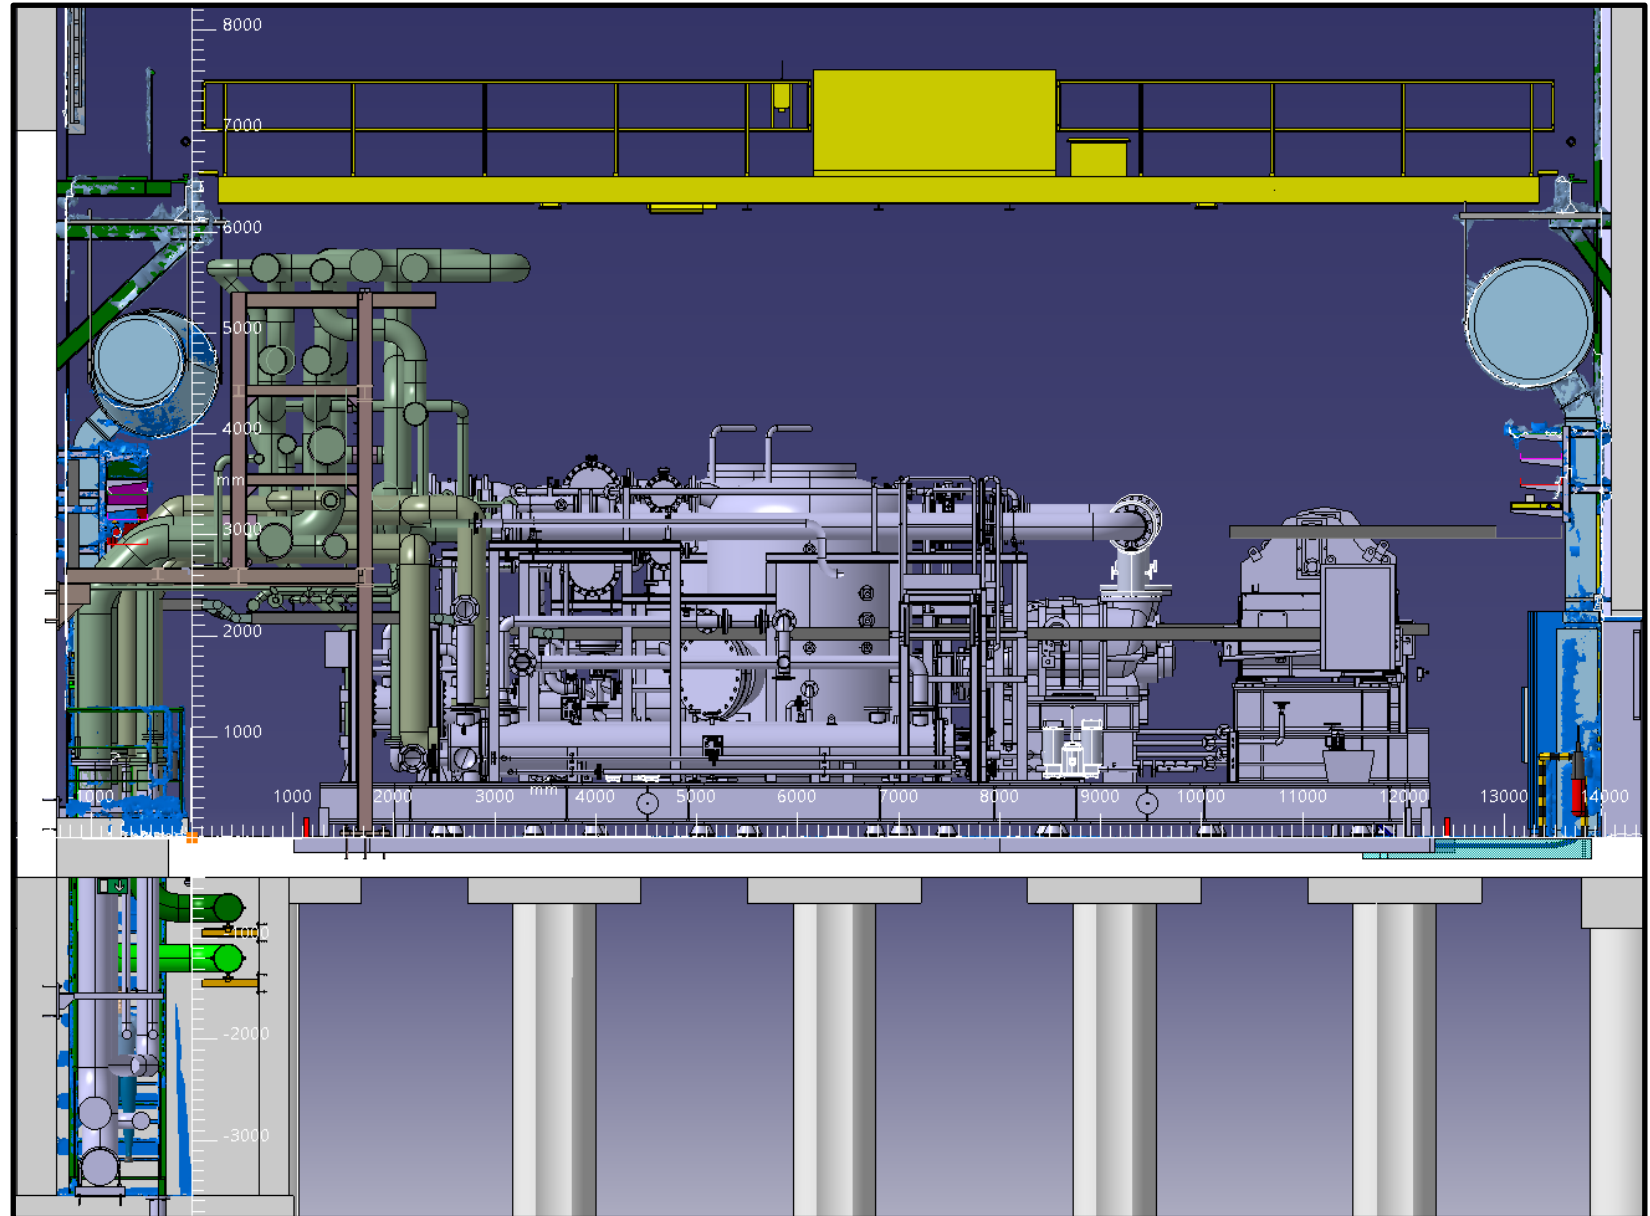

Tuyau incendie
tres proche :
proposition de le
deplacer
localement cote
mur

